

Illangó-Trans
Fuvarozó és Szolgáltató Kft.

(8226 Alsóörs Kodály Zoltán u. 36.)

8184 BALATONFÜZFŐ IPARI PARK
1498/245. HRSZ. ALATTI TELEPHELYÉRE VONATKOZÓ

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti

BIZTONSÁGI JELENTÉS

KIVONATA
A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓHOZ

Balatonfűzfő, 2024. augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzembről szóló információk.....	3
1.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (gazdasági társaság) cégneve.....	3
1.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének neve, a létesítmény címe.....	3
1.3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a tájékoztatásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.....	3
1.4. Tájékoztatás arról, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem felső küszöbértékű.....	3
1.5. Üzemeltetői nyilatkozat	4
2. A veszélyes tevékenységről és a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről szóló információk	6
2.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben folyó tevékenységek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok fajtája és aktuális mennyisége.....	6
2.2. A veszélyes anyagok tulajdonságai, veszélyességi osztályuk, az esetleges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító hatások	6
2.3. A lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, a károsító hatások lehetséges területi eloszlása	7
2.4. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége.....	9
2.4.1. Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények	9
2.4.2. A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere	10
2.4.3. Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere	10
2.4.4. A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei	10
2.4.5. Távérzékelő rendszerek	11
2.4.6. A helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek	11
2.4.7. A védekezésbe bevonható belső erők és eszközök	11
2.4.8. A védekezésbe bevonható külső erők és eszközök	12

1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről szóló információk

1.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (gazdasági társaság) cégneve

A társaság teljes cégneve:	Illangó-Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft
A társaság rövidített cégneve:	Illangó-Trans Kft
Székhelye:	8226 Alsóörs Kodály Zoltán u. 36.
Telephelye:	8184 Balatonfüzfő Ipari Park 1498/245. Hrsz. (Nike krt. 1/A kapu)

1.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének neve, a létesítmény címe

A társaság teljes cégneve:	Illangó-Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft
A társaság rövidített cégneve:	Illangó-Trans Kft
Székhelye:	8226 Alsóörs Kodály Zoltán u. 36.
Telephelye:	8184 Balatonfüzfő Ipari Park 1498/245. Hrsz. (Nike krt. 1/A kapu)
Telefon:	06/70/618-4583, 06/30/9933-523
Tevékenység megnevezése:	Szállítmányozás, Raktározás
A rendelkezésre álló raktárterület:	2106 m ²
Tulajdonos:	Wéninger Ildikó

Az Illangó-Trans Kft. 8184 Balatonfüzfő Ipari Park 1498/245. Hrsz. alatti telephelye Balatonfüzfő északi részén, ipari környezetben található.

1.3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a tájékoztatásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége

A lakossági és egyéb információszolgáltatásért felelős személy a társaság tulajdonosa és ügyvezetője, Wéninger Ildikó. Elérhető a +36/309933-523-as telefonszámon.

1.4. Tájékoztatás arról, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem felső küszöbértékű

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. §-ában és 1. mellékletében megadott kritériumoknak megfelelően az Illangó-Trans Kft. telephelye a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek kategóriájába sorolandó.

A tárolt, környezetre veszélyes növény-védőszerek mennyisége alapján tartozik az üzem a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közé.

1.5. Üzemeltetői nyilatkozat

Az Illangó-Trans Kft. telephelye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként olyan biztonsági irányítási rendszer létrehozását és működtetését tűzte ki célul, amely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének, illetve az ellenük való védekezések magas színvonalú, széleskörű irányítására alkalmas.

Az Illangó-Trans Kft. meghatározta azokat a kockázati tényezőket, amelyek a telephelyen folytatott tevékenységek biztonságára hatással lehetnek. A kockázatok értékelése során valamennyi kockázati tényezőnél a tényező összes, gyakorlatban lehetséges hatása vagy következménye meghatározásra került.

A Biztonsági jelentésben elvégzett kockázatelemzés, a kockázat menedzsment elemeinek, a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelelően, az Európai Unió elvárásainak alapján került alkalmazásra.

A veszélyek azonosítása széleskörű információ és adatgyűjtést követő elemzésre alapul. A telephely egészére kiterjedő elemzés eredménye alapján meghatározásra kerültek azon – súlyos baleseti szempontból meghatározó – tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények, amelyekre a további részletes elemzések vonatkoznak. További részletes adatgyűjtés és rendszerezés ezekre a kiválasztott technológiákra történt. Az ezt követő kvalitatív és kvantitatív elemzés csak bonyolult funkciókat ellátó rendszerek esetében került alkalmazásra, a lehetséges kibocsátási források, mint kezdeti események meghatározása céljából.

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan az Illangó-Trans Kft. vezetése tisztában van a telephely területén folytatott tevékenység és a betárolt anyagok veszélyességével, környezeti-, egészségi- és biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak, a környező települések lakossága és a környezet iránti felelősséget a menedzsment az alábbi alapelvek szerint irányítja a vállalat működését.

Az Illangó-Trans Kft. az általa végzett tevékenységek biztonságát, a súlyos balesetek megelőzését és a hatásaik elleni védelmet az eredményes működés egyik alapfeltételének tekinti. A Társaságnak érdeke és célja, hogy tevékenységeinek biztonságát, a környezet és a munkavállalói védelmét legalább a jogszabályok követelményei szerint biztosítsa, azt folyamatosan fejlessze, eredményességét javítsa.

Az Illangó-Trans Kft. betartja a magyar jogszabályokat és a tevékenységére vonatkozó egyéb szabályokat, és ezek közül minden esetben a szigorúbb előírásokat alkalmazza.

Az Illangó-Trans Kft. vezetése kiemelt feladatává teszi a biztonsági feltételek figyelemmel követését, a szükséges intézkedések meghozatalát, a célkitűzések eléréséhez indokolt erőforrások biztosítását.

A Társaság a meglévő veszélyforrásokat folyamatosan feltárja, azok kockázatát elemzi, értékeli, és figyelembe veszi a megelőző és módosító tevékenységek meghatározásánál, tervezésénél és végrehajtásánál. A fejlesztések és módosítások során a veszélyforrások csökkentésére, a biztonsági- és a technikai színvonal növelésére, valamint a technikai fejlődés legújabb eredményeinek a biztonsági és védelmi rendszerekbe történő beépítésére törekszik.

Az Illangó-Trans Kft. Biztonsági jelentését soron kívül felülvizsgálja, amennyiben:

- a telephelyen olyan változások történnek, amelynek súlyos baleseti kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő hatása van,
- a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre;
- a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak.

A veszélyek következményeinek elhárítására – a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő – Belső védelmi terv készült, amely a Biztonsági jelentés mellékletét képezi.

A védekezésért felelős személyek felkészültségét az Illangó-Trans Kft. vezetése rendszeresen ellenőrzi. A menedzsment a minőségbiztosítási eljárási rendben a vezetés részvételével rendszeresen tartott értekezleteken elemzi az esetleges rendellenességek kialakulásának okait és határozatot hoz a megelőzést célzó intézkedések végrehajtására. A változásokat a teljes üzemi szabályozáson átvezetik. A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes kivizsgálásra kerülnek. Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet intézkedéseit érintő rendelkezéseket a Társaság vezetése azonnal foganatosítja. Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok.

A Belső védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a Biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Belső védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja.

2. A veszélyes tevékenységről és a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről szóló információk

2.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben folyó tevékenységek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok fajtája és aktuális mennyisége

Az Illangó-Trans Kft. telephelyén növényvédőszer bértárolása történik.

Az Illangó-Trans Kft. Balatonfüzfő Ipari Park 1498/245. Hrsz. szám alatti telephelyen folyó tevékenységek a következők:

- növényvédőszer raktározása,
- adminisztratív tevékenységek.

A veszélyes tevékenységek végzésével kapcsolatban az Illangó-Trans Kft. az engedélyköteles tevékenységeit kizárólag az arra feljogosító engedély birtokában végzi.

A munka előírások szerinti elvégzését az erre feljogosított hatóságok rendszeresen ellenőrzik és felügyelik.

A veszélyes anyagok kezelését és tárolását a munkavállalók kellő gondossággal, a gyártók ajánlásai szerint végzik.

Az Illangó-Trans Kft. az anyagmozgatás során a kezelés, tárolás, vonatkozásában

a minőségbiztosítási szempontokon túlmenően, azokkal összhangban biztosítja az anyagmozgatást végzők és környezetük megfelelő védelmét. A vállalat törekszik arra, hogy a kézi anyagmozgatást minimalizálva az elvárható technikai és műszaki fejlettségű gépeket, berendezéseket alkalmazzon.

A raktárban tárolható, környezetre veszélyes (H400, H410, H411) növény-védőszer mennyisége alapján a telephely meghaladhatja a felső küszöbértéket, a teljes betárolt anyagmennyiség maximálisan 900 tonna.

2.2. A veszélyes anyagok tulajdonságai, veszélyességi osztályuk, az esetleges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító hatások

A telephelyen jelen lehető veszélyes anyagok veszélyességi osztályának meghatározása

A raktárban tárolható, környezetre veszélyes termékek H400, H410, H411 mondataik miatt az E1 és E2 veszélyességi osztályokba tartoznak elsősorban. Egyes, kis mennyiségben tárolt termékek tűzveszélyes tulajdonságaik miatt H226 mondattal rendelkeznek, és ezért P5.c veszélyességi osztályba tartoznak, valamint szintén kis mennyiségben jelen lehetnek egészségi veszélyt jelentő anyagok is, amelyek H301 mondattal rendelkeznek, és a H2 veszélyességi osztályba tartoznak.

A terjedés modellezése és a következmények meghatározása során a telephelyen jelen lehető anyagok égése során lehetségesen keletkező toxikus égéstermékekre vonatkozóan történtek számítások.

2.3. A lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, a károsító hatások lehetséges területi eloszlása

A súlyos balesetek lehetőségeinek felmérése részletes információ- és adatgyűjtéssel kezdődött. Majd kiválasztásra kerültek a további kockázatelemzésre kerülő azon létesítmények, technológiai egységek, amelyekben a felhasznált anyag mennyisége, tulajdonsága, illetve az alkalmazott technológia bizonyos részeiben uralkodó paraméterek olyanok, hogy egyes meghibásodások következtében súlyos baleset következhet be.

A következmények elemzése a kiáramlási, terjedési modellek felhasználásával történt. A kiáramlási és terjedési, illetve következmény- és hatáselemzéshez a Det Norske Veritas által kifejlesztett SAFETI szoftver került alkalmazásra, amely az EU-ban elismert és széles körben alkalmazott szoftver eszköz erre a feladatra.


Az elemzés végeredménye a Kormányrendeletben előírt egyéni és társadalmi kockázatok számszerű meghatározása volt, amit az egyéni kockázatokat reprezentáló kockázati kontúrok és a társadalmi kockázatot mutató F-N görbe szemléltetnek.

A kockázati kontúrhoz tartozó gyakorisági érték azt az átlagos gyakoriságot jelenti, amellyel a kontúr által határolt területen lévő veszélyforrások egy súlyos baleset bekövetkezésekor bizonyos feltételek mellett halálozást okozhatnak.

A társadalmi kockázatot az ún. F-N (frekvencia–érintett ember-csoport száma) görbe írja le, mely az adott haláleset számot meghaladó mértékű következmény gyakoriságának alakulását mutatja a következmény (halálesetek száma) függvényében.

A kockázat kiszámítása a következmények ismeretében az egyes kikerülések gyakorisága, ill. a belső eseményfa valószínűségei alapján a lehetséges időjárás, a gyújtóforrások és a lakossági adatok figyelembevételével automatikusan történik.

Az alábbi ábra mutatja a halálozás egyéni kockázati kontúrjait a telephely környezetében az összes hatás feltételezésével.

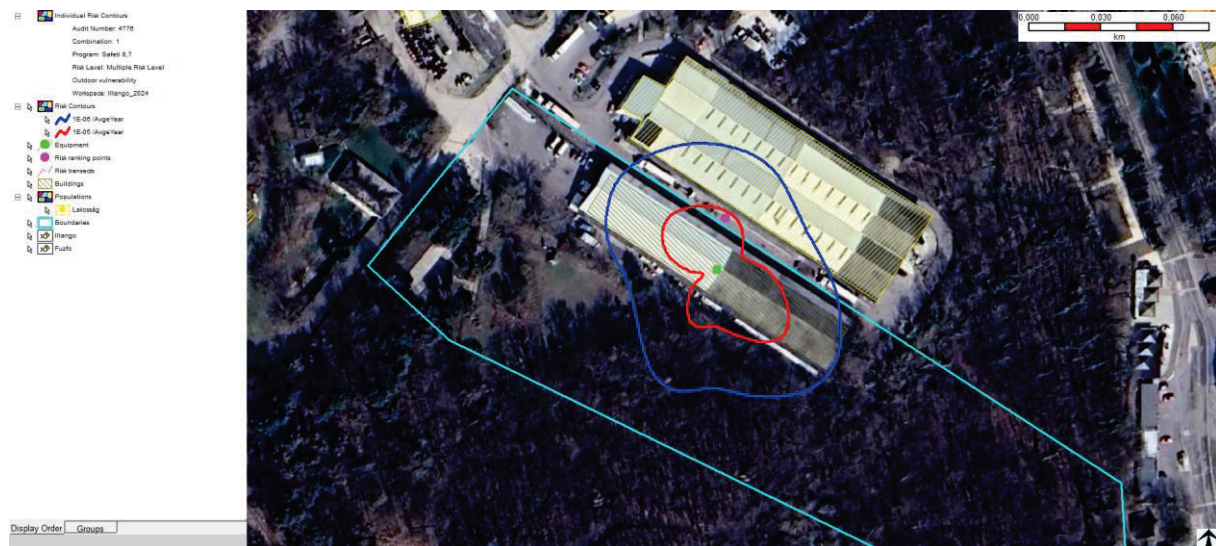


1. ábra: A halálozás egyéni kockázati görbéi – kék: 1E-6/év, piros: 1E-5/év – a telephely körül

Megállapítható, hogy a toxikus hatásból származó 1E-6/év értékű kockázati kontúr nem ér el lakóterületeket.

Tehát a Rendelet 7. melléklet 1.5 pontja alapján az Illangó-Trans Kft. telephelye által a környezetre jelentett egyéni halálozási kockázat elfogadható szintű, mivel az 1E-6/év értékű egyéni kockázati görbe lakott területet nem érint.

Az alábbi ábra a társadalmi kockázatot jellemző F-N görbét mutatja.

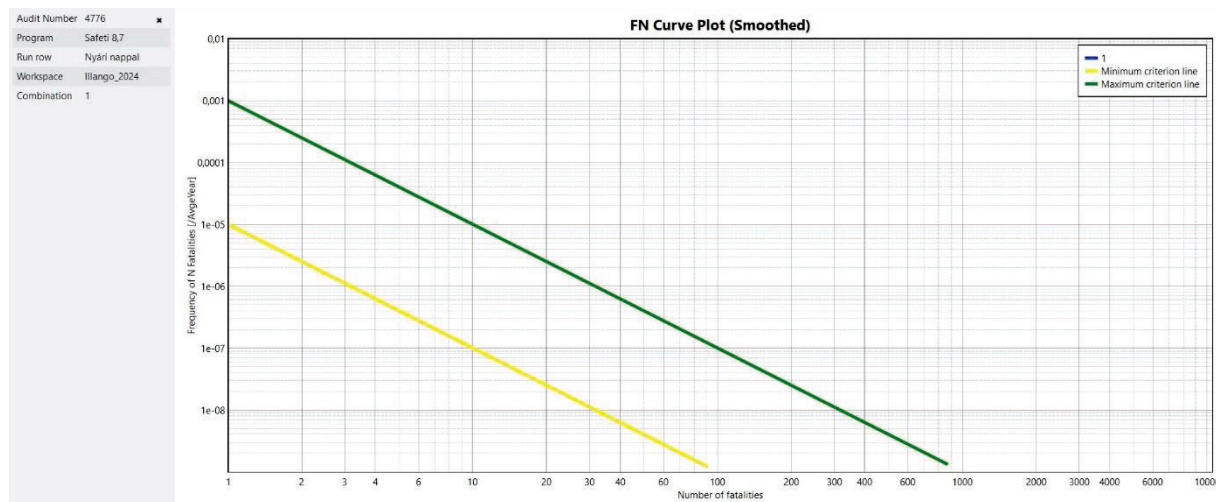

2. ábra: A halálozásra vonatkozó társadalmi kockázat F-N görbéje

A társadalmi kockázat tekintetében kapott eredmények azt mutatják, hogy a telephelyi tevékenységből eredő társadalmi kockázat F-N-görbéje nem jelenik meg, azaz a feltétel nélkül elfogadható tartományba esik. Az Illangó-Trans Kft. telephelyéről kiinduló hatások lakóterületet nem veszélyeztetnek.

Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a telephelyi működésből származó egyéni halálozási kockázat elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent a környezetre nézve, mivel az 1E-6/év értékű egyéni halálozási kockázati kontúr nem ér el lakóterületet.

A társadalmi kockázat tekintetében kapott eredmények azt mutatják, hogy a telephelyi tevékenységből eredő társadalmi kockázat F-N-görbéje a feltétel nélkül elfogadható tartományba esik.

2.4. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége

Az Illangó-Trans Kft. a súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében jelen Biztonsági jelentés mellékleteként elkészítette a Belső védelmi tervét. A terv az üzem területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével határozza meg a szükséges intézkedési eseménysorokat. A Rendelet követelményeinek megfelelő Belső védelmi terv kidolgozása az ún. SEVESO III Irányelv hatálya alá tartozó súlyos balesetek bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárásokat, személyi és technikai feltételeket rögzíti. Az üzem területén bekövetkező és nem a súlyos baleseti kategóriában tartozó események tekintetében szükséges eljárásokat, személyi és technikai hátteret a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített egyéb okmányok (Tűzvédelmi szabályzat, ...) tartalmazzák.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyeztető hatások közül, a Biztonsági jelentésben feltárt eseménnytípusok szerint az Illangó-Trans Kft. Balatonfűzfőn található telephelyének területén a tűz és a mérgezés, illetőleg ezek kombinációja, vagyis a tűz esetén keletkező mérgező anyagok kikerülése okozza a legsúlyosabb következményekkel járó súlyos baleseti eseménysorokat.

A részletesebben a Belső védelmi tervben ismertetett - veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni - védekezési rendszert az alábbiakban összegezzük.

2.4.1. Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények

Az Illangó-Trans Kft. területén bekövetkező veszélyhelyzet esetén a **vezetési pont** az iroda helyiség, ahol a veszélyhelyzeti irányítás hatékony működéséhez, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra rendelkezésre áll. A vezetési pont helyét a BVT 2. számú térképmelléklet mutatja be. Amennyiben a tűz következtében a kijelölt vezetési pont veszélyeztetése is fennáll, a mentésvezető mozgó vezetési pont kijelöléséről rendelkezhet.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események hatásainak kiterjedése miatt az Illangó-Trans Kft. Balatonfűzfőn található telephelyén a **gyülekezési pont az Iroda bejáratánál van, azonban a munkavállalók regisztrációt követően onnan azonnal tovább kell, hogy haladjanak az Ipari Park Nike körüti 1/A bejáratánál kijelölt gyülekezési pontra.**

2.4.2. A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere

Az üzem dolgozói mobil telefonnal rendelkeznek. A telefonhálózat hírközlésre alkalmatlanná válása esetén a futár útján történő kiértékelést lehet igénybe venni.

2.4.3. Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere

A raktárépületben tűzjelző rendszer került kiépítésre, valamint a dolgozók mobil telefonnal rendelkeznek. Az üzem területén tartózkodók riasztása elsődlegesen a tűzjelző rendszerrel, ezen túlmenően mobil telefonon keresztül vagy személyes kommunikációval valósul meg.

2.4.4. A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei

A dolgozók riasztása a tűzjelző rendszerrel történhet. A dolgozók mobil telefonnal rendelkeznek, így a veszélyhelyzet során történő kommunikáció ezeken keresztül, vagy személyes kommunikációval történik.

Az üzem a hivatásos rendvédelmi szervekkel történő veszélyhelyzeti kapcsolattartás elősegítésére 1 db EDR rendszerű készülékkel rendelkezik. A készülék készenlétben tartási helye a Logisztikai vezető irodája.

Az EDR készülék használatára a Logisztikai vezető lett kiképezve. A készülék használatára vonatkozó - a korlátozott készülék használói létszámra tekintettel - szabályzattal az üzem nem rendelkezik. A továbbiakban az oktatásra vonatkozóan – amennyiben szükséges - a Pro-M Zrt. küld elektronikusan oktatási anyagot.

A készülékek karbantartása, hibabejelentése és javítása a Pro-M. Zrt-vel kötött üzemeltetői szerződésben foglaltak szerint történik.

A készülék rádiópróbája minden hétfőn 9:30 órakor történik, a hívást a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezi. Belső védelmi terv gyakorlatokon az EDR készülékek használata a Katasztrófavédelem képviselőinek utasítása szerint történik.

Az EDR készülék igénybevételével történik a Katasztrófavédelem felé valamennyi esemény (tűzjelzők karbantartása, tűzivíz szolgáltatás szüneteltetése, stb.) bejelentése.

Egyéb szervezetek, külső beavatkozók értesítése, illetve külső tájékoztatás a mobil telefonok segítségével valósul meg.

A fenti infrastruktúra működésképtelenné válása esetén a futár útján történő kiértékelést lehet igénybe venni.

2.4.5. Távérzékelő rendszerek

A telephely raktáraiban automatikus tűzjelző rendszer került kiépítésre, mely riasztás esetén a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra jelez, valamint a helyszínen tartózkodók számára ad riasztási jelzést.

A jelző rendszer szünetmentes energiaellátással is rendelkezik.

A tűzjelzés közvetlenül eljut a kijelölt tűzoltóságra, ezen kívül a jelzés alapján a biztonsági személyzet telefonon is értesíti a tűzoltóságot, mintegy megerősíti a tűzjelzést. A személyzet tűz esetén kézi jelzésadóval adhat jelzést a tűzoltóságra.

Az önmagától megszűnt, eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak. Tűzjelzéshez, segítségkéréshez minden állampolgár köteles híradástechnikai eszközeit rendelkezésre bocsátani.

A raktárépületben kiépített riasztó és videokamera rendszer van. A kamerarendszer felügyeletére az Üzem a Mil-Exim Kft.-vel kötött szerződést, amely végzi a kamerahálózat 24 órás felügyeletét. A kamerahálózat képeit az ügyvezető és a logisztikai vezető is látja a mobiltelefonján.

A külső kamerák az épület 4 sarkában vannak elhelyezve. A belső kamerák a raktárépület főbejáratát figyelik, valamint a raktár teret 2 irányból.

2.4.6. A helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek

A telephelyen tárolt anyagok mennyisége és fajtája számítógépes rendszeren kerül rögzítésre, mely az Irodahelyiségben hozzáférhető.

A raktárépületben kiépített riasztó és videokamera rendszer van. A kamerarendszer felügyeletére az Üzem a Mil-Exim Kft.-vel kötött szerződést, amely végzi a kamerahálózat 24 órás felügyeletét. A kamerahálózat képeit az ügyvezető és a logisztikai vezető is látja a mobiltelefonján.

2.4.7. A védekezésbe bevonható belső erők és eszközök

A védekezéshez és kárelhárításhoz különböző eszközök szükségesek. A jelző- és riasztó berendezések az esemény kialakulását észlelik és továbbítják az információt a fogadóhoz. A következő védekezési szinten találhatók az oltó berendezések, amelyek képesek az eszkalálódó tűz megakadályozására. Amennyiben emberi beavatkozásra is szükség van a mentés során, akkor alkalmazásba kell helyezni az egyéni védőeszközöket és a kárelhárításhoz szükséges anyagokat.

A védekezésbe bevonható üzemi eszközök részletes ismertetését, a Belső védelmi terv tartalmazza.

A védekezésbe bevonható belső erőket, felelőségeket, feladatokat, illetve a riasztási és jelentési kötelezettségeket események szerinti bontásban a Belső védelmi terv tartalmazza.

2.4.8. A védekezésbe bevonható külső erők és eszközök

A létesítmény tűzveszélyessége és az ott dolgozók létszáma alapján a társaságnál nem kell létesítményi tűzoltóságot működtetni. A tűzjelzés a diszpécserközpontba fut be, a tűzoltóság kiérkezési ideje a jelzéstől számított 6 percen belül megtörténik.

A bekövetkezett események fajtájától és várható lefolyásától függően kell a hatóságokat (Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Rendőrség), az egészségügyi intézményeket (Országos Mentőszolgálat), értesíteni. A külső erőket és eszközöket Balatonfüzfő város Külső Védelmi Terve tartalmazza.